



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

05/11/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


1

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL I C3133-SAL119 RC12422 D9267 T3C/34198	Nature: Fabriqué en:	S avr-90	
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: Correct	-6.9 mb -6.5 mb SRARIMASDRAGE-SAL335	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 2.4 mb/mn	
Manomètre	Consignes Résultat: Correct	Mesures 130 b 70 b	Tolérance haute 192 b 132 b 69 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b	Saisie opérateur 193 b 134 b 71 b
	Remarques:	SRARIDOSARI-SAL119			
Moyenne pression	Seuil référence: Résultat: Correct	7 b 6.8 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b	
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: Résultat: Correct	6.8 b SRARIDOSARI-SAL119	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn	
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	55 b 56 b SRARIDOSARI-SAL119	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b	
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	9 b 12.1 b SRARIDOSARI-SAL119	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b	

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	2.8 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	5.5 b	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
Correct	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	7.75625 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.6125 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
Correct				

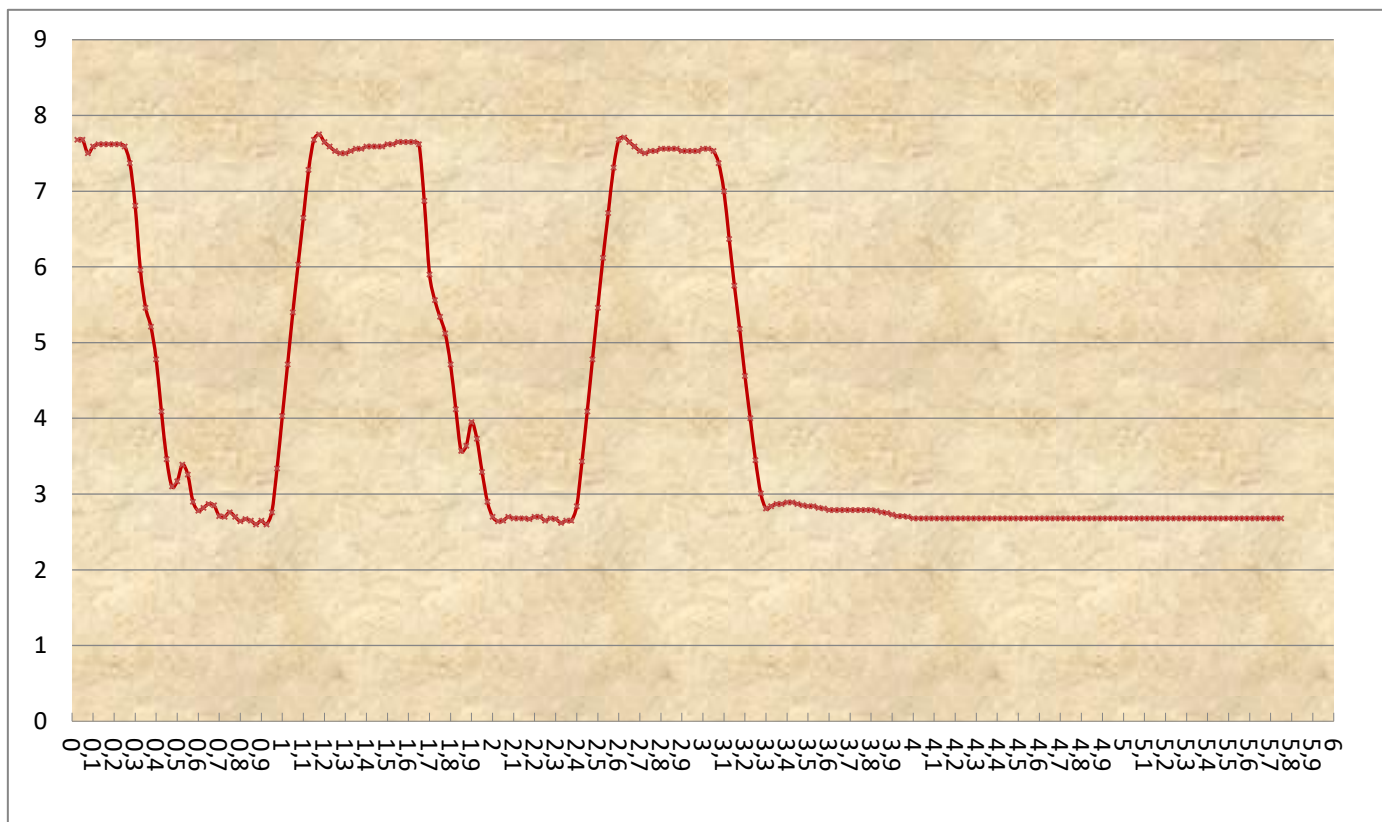

Visa:

