# FICHE DE CONTRÔLE ARI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° d'essai :** | | **Effectué le :** | 12/11/2025 | **Nom:** | GINET |
| | | **Table de paramètres:** | 10 | **Fonction:** | Technicien S |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Type d'appareil :* | MASQUE T3 F1 | | *Nature:* | S |
| | *Numéro de Chassis:* | M49801-SAL366 | | *Fabriqué en:* | nov-25 |
| | *Numéro de régulateur:* | | | | |
| | *Numéro de détendeur:* | | | | |
| | *Numéro de masque:* | T3F1/49801 | | | |
| **Etanchéité masque** | *Valeur début test:* | -6.9 mb | | *Pente fuite Référence:* | 6 mb/mn |
| | *Valeur fin test:* | -6 mb | | *Pente de fuite mesurée:* | 5.4 mb/mn |
| Résultat: **Correct** | *Remarques:* | SRARIMASPO-SAL366 | | | |
| **Manomètre** | *Consignes* | *Mesures* | *Tolérance haute* | *Tolérance basse* | *Saisie opérateur* |
| Résultat: | | | | | |
| | *Remarques:* | | | | |
| **Moyenne pression** | *Seuil référence:* | | | *Tolérance basse référen:* | |
| Résultat: | *Valeur MP+10s:* | | | *Tolérance haute référen:* | |
| **Etanchéité détendeur** | *Valeur MP+20s:* | | | *Pente de fuite Référence:* | |
| Résultat: | | | | *Pente de fuite mesurée:* | |
| | *Remarque:* | | | | |
| **Sifflet manuel** | *Seuil Référence:* | | | *Tolérance basse référen:* | |
| | *Valeur mesurée:* | | | *Tolérance haute référen:* | |
| Résultat: | *Remarque:* | | | | |
| **Soupape de sécurité** | *Seuil Référence:* | | | *Tolérance basse référen:* | |
| | *Valeur mesurée:* | | | *Tolérance haute référen:* | |
| Résultat: | *Remarque:* | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Contole dynamique** | *Fréquence respiratoire:* | *Volume:* |
| | *Valeur BP stat mesurée:* | *Tolérance basse référen:* |
| | | *Tolérance haute référen:* |
| Résultat BP: | *ValeurminiMP mesurée:* | *Mini MP Référence:* |
| | *ValeurmaxBP mesurée:* | *SHR Référence:* |
| | *ValeurminiBP mesurée:* | *SBR Référence:* |
| Résultat MP: | *Remarque :* | |

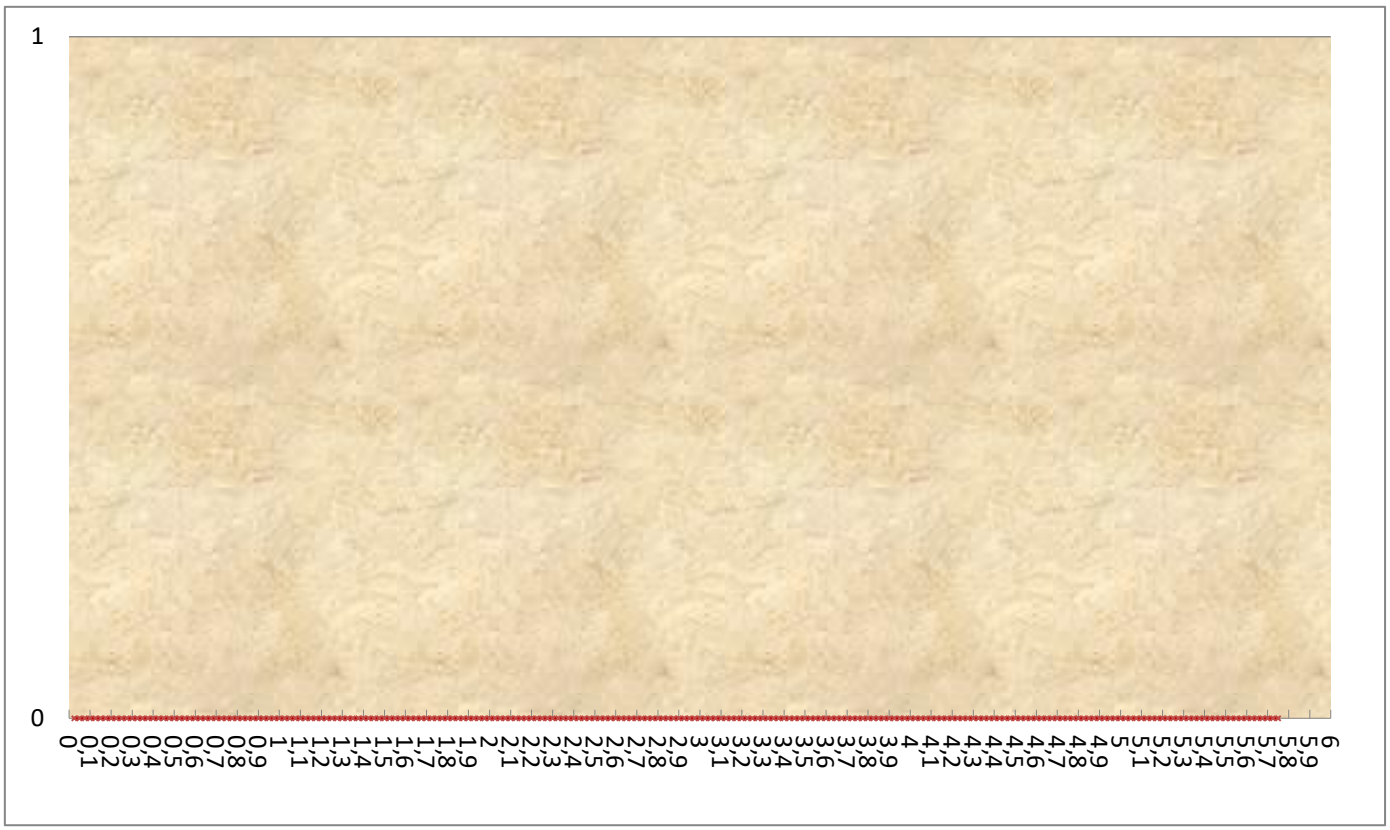

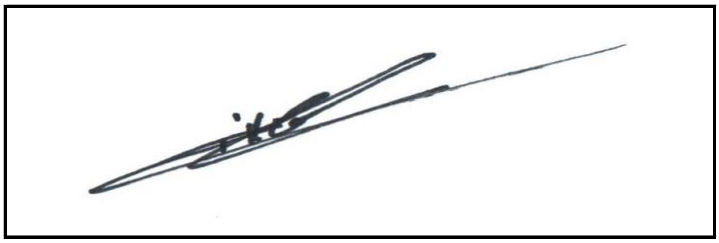
***Visa:***